

Městský úřad Chrastava  
odbor výstavby a územní správy

náměstí 1. máje 1, Chrastava  
telefon: 482 363 857-860 E-mail: [ovus@chrastava.cz](mailto:ovus@chrastava.cz)  
fax: 485 143 344 Internet: [www.chrastava.cz](http://www.chrastava.cz)

Vyvěšeno dne: 6.3.2013

Sejmuto dne: 22.3.2013

Spis. zn.: Výst.4354/2012/Re  
Č.j.: OVUS/272/2013-453/2013/Re  
Vyřizuje: Ing. Vlasta Rezlerová  
Telefon: 482 363 860  
E-mail: [rezlerova@chrastava.cz](mailto:rezlerova@chrastava.cz)

Chrastava, dne: 15.2.2013

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
CHRASTAVA

Došlo: - 5 -03- 2013

E.č. Př.  
Zpracovatel Ukl. znak.

**Žadatel:**

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ 70946078, České mládeže 32/632, 460 06 Liberec 6, kterého zastupuje Valbek, spol. s r.o., IČ 48266230, Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 1**

**ROZHODNUTÍ**  
**ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ**

**Výroková část:**

Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 21.11.2012 podal

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ 70946078, České mládeže 32/632, 460 06 Liberec 6, kterého zastupuje Valbek, spol. s r.o., IČ 48266230, Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 1**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

**rozhodnutí o umístění stavby**

**Obnova silnice po povodních 2010 (II/592 Chrastava)- II., IV. a V. etapa**

**v rozsahu stavebních objektů:**

**SO 102.2 Chodníky, SO 102.4 Chodníky, SO 320 Přeložka vodovodu km 23,320- 23,340, SO 321 Přeložka vodovodu km 24,700- 24,880, SO 322 Přeložka vodovodu km 22,665**

na pozemku parc. č. 11, 20/3, 23/3, 24/2, 34/1, 34/2, 56/2, 287/1, 374/2, 391/2, 787/1, 791 v katastrálním území Andělská Hora u Chrastavy, st. p. 44, parc. č. 16/1, 48/1, 58/2, 58/3, 61/1, 283, 291 v katastrálním území Chrastava II, obec Chrastava, st. p. 6, parc. č. 233/1, 234/5 v katastrálním území Mníšek u Liberce, obec tamtéž, st. p. 170, 241, parc. č. 27, 34/1, 34/2, 34/3, 115/1, 115/4, 115/6, 156/1, 157/1, 157/2, 163/1, 172/1, 202, 204/2, 279, 281, 282, 286/1, 286/2, 287/1, 287/3, 291, 297, 306, 518/6, 518/16, 518/20, 586/1, 586/4, 629/6, 629/13, 638/2, 653/2, 711/1, 711/2, 711/5, 719/1, 719/4, 730/2, 769/2, 1766/1, 1794, 1804, 1831, 1833, 1843, 2006, 2020, 2021, 2042 v katastrálním území Nová Ves u Chrastavy, obec tamtéž.

13-094

**Popis stavby:**

- Trasa silnice II/592 od Kryštofova Údolí- po Mníšek včetně dvou silnic II. tříd (III/27247 a III/27253) je rozdělena do V. etap. Tato dokumentace řeší II., IV. a V. etapu. Komunikace II/592 tvoří dopravní spojení mezi obcemi Kryštofovo Údolí- Chrastava- Nová Ves- Mníšek v celkové délce 12,288 km. Počátek úprav silnice II/592 je za obcí Kryštofovo Údolí (ve směru načítání staničení), konec úprav je v křížení se silnicí I/13 v obci Mníšek. Šířkové uspořádání komunikace je v úsecích obnovy povrchu vozovky zachováno, v úsecích rozsáhle poškozených povodní, je nově vozovka navržena v kategorii S 7,5. Podél komunikace je od železničního přejezdu v Andělské Hoře (km 16,818) do Chrastavy (km 18,645) navržen chodník základní šířky 1,5 m, který pokračuje od km 21,068- km 21,305. Chodníky jsou rovněž navrženy v katastru obce Nová Ves od začátku obce cca km 22,666- km 25,655. Součástí opravy silnice II/592 po povodních 2010 je rovněž komunikace III/27253 Mlýnice.

**• Etapa II.:**

**SO 102.2 Chodníky-** V rámci tohoto objektu je řešeno nové navržení chodníků, úprava a prodloužení stávajících chodníků, případně úprava poškozených obrub a to v intravilánu Andělské Hory u Chrastavy. Chodníky jsou navrženy v základní šířce 1,5 m s povrchem ze zámkové dlažby. Chodníky jsou v místech přechodů opatřeny reliéfní dlažbou pro nevidomé a slabozraké. Chodníky jsou v případě umístění podél vozovky odděleny silniční betonovou obrubou a ve styku s terénem betonovým záhonovým obrubníkem. Záhonový obrubník je oproti krytu chodníku zvýšen o 6 cm po jedné straně a tvoří tak vodící linii.

**• Etapa IV.:**

**SO 102.4 Chodníky-** V rámci tohoto objektu je řešeno nové navržení chodníků, úprava a prodloužení stávajících chodníků, případně úprava poškozených obrub a to v intravilánu obce Nová Ves. Chodníky jsou navrženy v základní šířce 1,5 m s povrchem ze zámkové dlažby. Chodníky jsou v místech přechodů opatřeny reliéfní dlažbou pro nevidomé a slabozraké. Chodníky jsou v případě umístění podél vozovky odděleny silniční betonovou obrubou a ve styku s terénem betonovým záhonovým obrubníkem. Záhonový obrubník je oproti krytu chodníku zvýšen o 6 cm po jedné straně a tvoří tak vodící linii.

**SO 320 Přeložka vodovodu km 23,320- 23,340-** Jedná se o přeložku vodovodu PVC 110 v obci Nová Ves, která je překážkou výstavby vtokové jímky propustku v km 23,326. Přeložka vodovodu PE DN 100 povede v trase nového chodníku podél nově budované jímky. Vodovod křižující přívodní komunikaci bude chráněn ocelovou chráničkou DN 300. V místě směrového lomu bude potrubí zajištěno betonovým blokem z betonu C12/15. Napojení na stávající PVC potrubí bude provedeno pomocí speciálních spojek DN100 z tvárné litiny. V těchto místech budou napojena šoupata DN100 se zemními soupravami. V místě podchodu trubního propustku vznikne nejnižší místo, které bude osazeno hydrantem jako kalník na odkalení.

**SO 321 Přeložka vodovodu km 24,700 - 24,880-** Jedná se o přeložku vodovodu PVC 110 v obci Nová Ves tam, kde je překážkou nově budované komunikace. Přeložka vodovodu PE DN 100 povede v trase nového chodníku. Vodovod křižující přívodní komunikaci bude chráněn ocelovou chráničkou DN 300. V místě směrového lomu bude potrubí zajištěno betonovým blokem z betonu C12/15. Napojení na stávající PVC potrubí bude provedeno pomocí speciálních spojek DN100 z tvárné litiny. V těchto místech napojení budou osazena šoupata DN100 se zemními soupravami. V místě podchodu trubního propustku vznikne nejnižší místo, které bude osazeno hydrantem jako kalník na odkalení.

**SO 322 Přeložka vodovodu km 22,665-** Jedná se o přeložku vodovodu PVC 110 v obci Nová Ves tam, kde se buduje nový propustek na Polním potoce. Přeložka vodovodu PE DN 100 povede v trase mimo komunikaci. Vodovod křižující Polní potok bude chráněn ocelovou chráničkou DN 300. V místě směrového lomu bude potrubí zajištěno betonovým blokem z betonu C12/15. Napojení na stávající PVC potrubí bude provedeno pomocí speciálních spojek DN100 z tvárné litiny. V těchto místech napojení budou osazena šoupata DN100 se zemními soupravami. V místě podchodu trubního propustku vznikne nejnižší místo, které bude osazeno hydrantem jako kalník na odkalení.

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba: Obnova silnice po povodních 2010 (II/592 Chrastava)- II., IV. a V. etapa v rozsahu stavebních objektů: SO 102.2 Chodníky, SO 102.4 Chodníky, SO 320 Přeložka vodovodu km 23,320- 23,340, SO 321 Přeložka vodovodu km 24,700- 24,880, SO 322 Přeložka vodovodu km 22,665 bude umístěna na pozemku parc. č. 11, 20/3, 23/3, 24/2, 34/1, 34/2, 56/2, 287/1, 374/2, 391/2, 787/1, 791 v katastrálním území Andělská Hora u Chrastavy, st. P. 44, parc. č. 16/1, 48/1, 58/2, 58/3, 61/1, 283, 291 v katastrálním území Chrastava II, obec Chrastava, st. P. 6, parc. č. 233/1, 234/5 v katastrálním území Mníšek u Liberce, obec tamtéž, st. P. 170, 241, parc. č. 27, 34/1, 34/2, 34/3, 115/1, 115/4, 115/6, 156/1, 157/1, 157/2, 163/1, 172/1, 202, 204/2, 279, 281, 282, 286/1, 286/2, 287/1, 287/3, 291, 297, 306, 518/6, 518/16, 518/20, 586/1, 586/4, 629/6, 629/13, 638/2, 653/2, 711/1, 711/2, 711/5, 719/1, 719/4, 730/2, 769/2, 1766/1, 1794, 1804, 1831, 1833, 1843, 2006, 2020, 2021, 2042 v katastrálním území Nová Ves u Chrastavy, obec tamtéž, tak, jak je vyznačeno v situacích stavby v měř.: 1: 500, které jsou nedílnou součástí projektové dokumentace, vypracované Ing. Miroslavem Hanzlem, držitelem ČKAIT 0500954, Valbek, spol. s r.o., vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3, z 03/2012 č. zakázky 10LI34012. Jakékoliv změny v umístění stavby musí být předem projednány se stavebním úřadem v Chrastavě.
3. V plném rozsahu respektovat podmínky koordinovaného stanoviska Magistrátu města Liberec, OŽP ze dne 4.6.2012 č.j.MML/ZP/Pi/041209/12-SZ041209/12/2, tj. zejména:

### 1) Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY (Ing. Halušková):

Vzhledem k tomu, že v blízkosti trasy *plánované rekonstrukce silnice II/592 po povodních 2010 (II., IV. a V. etapa)* se nachází vzrostlé dřeviny rostoucí mimo les, které jsou dle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. chráněny před poškozováním a ničením, Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, souhlasí s uvedeným stavebním záměrem za následujících podmínek: V celém rozsahu budou maximálně respektovány vzrostlé dřeviny (stromy a keře). Stavebníkovi je doporučeno při stavebních pracích respektovat podmínky na ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích dle české normy ČSN 83 9061 z února 2006 tak, aby nedošlo k podstatnému zásahu do kořenového systému a kmene dřevin a tím poškozování ve smyslu § 8 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb., které by způsobilo trvalé snížení ekologických a estetických funkcí dřevin nebo jejich následné odumření.

- a) V místě kořenové zóny dřevin (plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m) bude výkop prováděn pouze ručně tak, aby nedošlo k porušení hlavních kotvících kořenů dřevin.
- b) Nebudou přetínány kořeny s průměrem větším než 2 cm, případná poranění budou odborně ošetřena.
- c) V případě rizika mechanického poškození (potrhání a pohmoždění) kmene a kůry dřevin, nutno opatřit kmen vypořádkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromů.
- d) Výkopový a technický materiál bude ukládán nejméně 1 m od paty kmene stromu.
- e) Kořenová zóna nebude zatěžována soustavným přecházením, poježděním, odstavováním strojů a vozidel a skladováním materiálu.
- f) Zemní práce v blízkosti kořenového systému dřevin budou zkráceny na technologicky možnou nejkratší dobu.

Správní orgán upozorňuje, že v případě kácení dřevin rostoucích mimo les je dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. nezbytné povolení ke kácení orgánu ochrany přírody. O povolení kácení se rozhoduje na základě žádosti v samostatném správním řízení. Žádost (o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les) podávají vlastníci pozemku, případně nájemci nebo jiní oprávnění uživatelé se souhlasem vlastníka na adrese: MÚ Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, OÚ Nová Ves, č.p. 213, 463 31 Chrastava, OÚ Mníšek, č.p. 185, 463 31 Chrastava. Žádost musí obsahovat náležitosti uvedené v § 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v pl. znění. Povolení ke kácení dřevin rostoucích

mimo les se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm (měřené ve výšce 130 cm nad zemí) nebo souvislý keřový porost do celkové plochy 40 m<sup>2</sup>.

#### 2) Z HLEDISKA OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU (Mgr. Pospíšilová):

K vydání územního rozhodnutí (stavebního povolení) je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k odnětí půdy ze ZPF dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., v pl. znění. Žádost lze podat u zdejšího odboru. Tiskopis žádosti zasíláme v příloze.

#### 3) Z HLEDISKA ZÁJMŮ CHRÁNĚNÝCH VODNÍM ZÁKONEM (Ing. Kopecká, J. Hujerová):

Předmětem předložené projektové dokumentace je obnova silnice II/592 po povodních 2010- II., IV. a V. etapa a silnice III/27253. Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) sděluje k uvedenému záměru následující:

- Ke stavbě SO 322, SO 320 a SO 321 (přeložka vodovodu) je třeba získat povolení vodoprávního úřadu k provedení vodního díla dle § 15 odst. 1 vodního zákona.
- Část silnice II/592 (cca km 25,600 - 26,486) se nachází ve II. stupni ochranného pásma vodního zdroje stanoveným rozhodnutím „RŽP/2/1332/97-231.2/GFT-2“. Pro realizaci je nutné získat souhlas vodoprávního úřadu (MML,OŽP) dle § 17 odst. 1) písm. e) vodního zákona.
- V několika místech dochází ke křížení s vodními toky (IDVT 10184053, IDVT 10184055, IDVT 10184258, IDVT 10184257, IDVT 10184254, IDVT 10184253, IDVT 10184252, IDVT 10184226, IDVT 10184247, IDVT 10184248, IDVT 10184249). Tato křížení doporučujeme projednat se správci jednotlivých vodních toků (povodí Labe, státní podnik; Lesy České republiky,s.p.; Obec Nová Ves).
- Upozorňujeme, že se část silnice II/592 (cca km 24,315 - 24,490) nachází v záplavovém území vodního toku Jeřice, které bylo stanoveno Krajským úřadem Libereckého kraje, pod č.j..KULK18073/2008 ze dne 7. dubna 2008.

#### 4) Z HLEDISKA OCHRANY OVZDUŠÍ (M. Ondráčková):

Upozorňujeme, že ve smyslu ust. § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, je dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a jiném řízení podle stavebního zákona a vydává stanovisko pro účely kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u malých stacionárních zdrojů místně příslušná obec. K předmětné stavbě je tedy třeba si vyžádat vyjádření (stanovisko) těchto obcí: OÚ Mníšek, OÚ Nová Ves a MěÚ Chrastava.

#### 5) Z HLEDISKA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (Bc. Darebná):

Z hlediska nakládání s odpady upozorňujeme na následující:

- s odpady, které budou v průběhu stavební činnosti vznikat, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími právními předpisy;
- odpady musí být důsledně tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií a přednostně využívány;
- vzniklé odpady musí být předávány pouze právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, přičemž každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí oprávněna;
- k obsypům, zásypům a terénním úpravám nesmí být použity žádné odpady (např. stavební suť, odpady z demolice, plasty, obalové materiály, trubky, odpadní kabely nebo jiné odpady včetně recyklovaných stavebních a demoličních odpadů); možné je použít pouze čistou výkopovou zeminu z místa stavby;
- s nebezpečnými odpady, které v průběhu stavby vzniknou (např. asfalt s obsahem dehtu, zemina znečištěná nebezpečnými látkami apod.), musí být nakládáno dle jejich skutečných vlastností a musí být odstraněny v zařízeních k tomu určených;
- o vzniku a způsobu nakládání s odpady musí být vedena evidence odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

#### 6) Z HLEDISKA OCHRANY LESNÍCH POZEMKŮ (Mgr. Nevečeřal):

Záměrem má dojít k přímému dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a pozemků ve vzdálenosti do 50 m od lesa. Podle ustanovení § 14 odst. 2 zák.č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) je tedy

rozhodování podle zvláštních předpisů podmíněno souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů. Žádost o vydání tohoto souhlasu je možné podat u Magistrátu města Liberec.

Konečné povolení a realizace záměru pak budou možné až na základě pravomocného povolení odnětí plnění funkcí lesa dotčených částí lesních pozemků. V případě, že ve věci nebude vydáno územní rozhodnutí, je možné podat žádost o povolení odnětí plnění funkcí lesa přímo. Náležitosti žádosti jsou stanoveny vyhl. 77/1996 Sb.

V rámci případné žádosti je nutné upřesnit rozsah dotčených částí lesních pozemků a splnit požadavky ustanovení § 14 odst. 1 lesního zákona, podle kterého jsou zpracovatelé dokumentací staveb povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby.

#### 7) Z HLEDISKA ODBORU DOPRAVY (J. Fričová):

Silniční správní úřad souhlasí se stavbou: „Obnova silnice po povodních 2010 (II/592 Chrastava)-II.,IV. a V. etapa" dle předložené dokumentace. Alespoň tři měsíce před uvedením stavby do provozu je nutné požádat odbor dopravy o odsouhlasení projektu dopravního značení, který bude projednán v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

4. V plném rozsahu respektovat podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, OŽP ze dne 12.11.2012 č.j.: MML/ZPOL/Pos/135570/12-SZ135570/12/2, tj. zejména:
  1. Před započatím stavebních prací budou v terénu viditelně vyznačeny hranice budoucího záboru.
  2. Na celé ploše odsouhlaseného odnětí půdy ze ZPF bude provedena skrývka ornice o mocnosti 10-20 cm s případnými úpravami v závislosti na terénním reliéfu.
  3. Skrytá ornice bude uložena v deponiích v okolí stavby.
  4. Do doby stabilizace půdního krytu zajistí investor na ploše dotčené stavební činností účinná protierozní opatření.
  5. Skrytá ornice bude před dokončením stavby použita k terénním úpravám v okolí stavby. Terénní úprava provedená sejmoutou ornici bude v maximální mocnosti 30 cm. Zbylá skrytá ornice bude před dokončením stavby použita při ozelenění okolí stavby a k sadovým úpravám.
5. V plném rozsahu respektovat podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad ze dne 18.9.2012 č.j.:ZPVU/4330/103563/12-Kpc CJ MML126992/12, tj. zejména:
  1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace předložené vodoprávnímu úřadu.
  2. V průběhu stavebních prací nesmí dojít k úniku ropných látek či jiných látek škodlivým vodám do vodního toku či volně do terénu.
  3. Dojde-li v průběhu stavebních prací k havárii, bude původce postupovat dle ustanovení § 40 a § 41 vodního zákona.
  4. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska Povodí Labe, s.p., zn.: PVZ/12/8495/Js/0 ze dne 19.4.2012:
    - Navržené rekonstruované mostní objekty musí být provedeny v souladu s ČSN 736201 „Projektování mostních objektů”,
    - Demolované části mostů budou průběžně odstraňovány z průtočných profilů toků.
    - Nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.
    - V předmětném úseku je plánována obnova vodního toku po povodni. Požadujeme zajistit součinnost v rámci realizace těchto akcí.
  5. Souhlas pozbývá platnosti jestliže do dvou let od vydání nebude využit pro vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení na předmětnou stavbu.
6. V plném rozsahu respektovat podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody, ze dne 11.9.2012 č.j.:MML/ZPOP/Nev/122332/12-SZ103561/12/2, tj. zejména:
  - bude brán maximální možný ohled na ochranu lesních dřevin a jejich kořenového systému a v případě poškození kořenů o průměru nad 2 cm budou poranění bezodkladně ošetřena kolmým seříznutím a aplikací fungicidu;
  - kořeny s průměrem nad 8 cm nebudou přetínány bude-li existovat jiné možné řešení.

7. V plném rozsahu respektovat podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR k projektové dokumentaci ze dne 13.4.2012 zn.:1468/2008-36021/9.3, tj. zejména:
  - 1) Stavba bude realizovaná dle předložené projektové dokumentace.
  - 2) Veškeré změny oproti předložené PD, týkající se dotčené sil. I/13, bude předloženo ŘSD ČR, k novému posouzení.
  - 3) Před vydáním stavebního povolení uzavře stavebník s ŘSD ČR smlouvu o právu stavebníka provést stavbu na pozemcích ČR jako souhlas ŘSD ČR se stavbou.
  - 4) V případě, že dojde k omezení dopravy na silnici I/13, zajistí zhotovitel dopravní opatření, pro které je nutné rozhodnutí vydané odborem dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje se souhlasem DI Policie ČR.
  - 5) Dojde-li při stavbě ke znečištění silnice I/13, bude stavebníkem neprodleně odstraněno na vlastní náklady.
  - 6) Po dokončení stavebních prací investor zajistí vypracování geometrického plánu pro rozdělení p.p.č. 1863/1 z důvodu připojení části k pozemku náležející k větvím křižovatky II/592.
  - 7) Po skončení prací dojde mezi ŘSD ČR a zhotovitelem (stavebníkem) protokolárně předání zabraných částí pozemku č. 1863/1.
8. V plném rozsahu respektovat podmínky souhlasu Drážního úřadu ze dne 18.10.2012 zn.:MP-SOP1795/12-2/So DUCR-55686/12/So, tj. zejména:
  1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
  2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
  3. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy- tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
  4. Po dobu provádění stavby musí být zachovány rozhledové poměry na železničním přejezdu ev.č. P2812 v žkm 8,619.
  5. Při realizaci stavby nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly ohrozit provoz dráhy.
  6. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.
  7. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.
9. V plném rozsahu respektovat podmínky souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní podnik, státní organizace, ze dne 18.4.2012 zn.:5010/2012-SDC SVČ, tj. zejména:
  - 1) Bude zajištěno odvádění vody od drážního tělesa, tj. napojení všech odvodňovacích zařízení dráhy. Drážní propustky jsou v žkm 8,961; 9,191 a 9,206.
  - 2) Příložená dokumentace uvádí "podchycení pramene" někde v km 17,320 stavby, není blíže specifikováno. Předpokládáme, že voda bude odvedena z prostoru mezi tratí a silnicí tělesem komunikace mimo tento prostor. Komunikace bude řádně odvedena novými příkopy a propustky tak, že nebude podmáčet trať. Stávající potok napojení v km 17,158 stavby bude, předpokládáme, odveden propustkem v km 17,497.
  - 3) Žádnou činností při obnově silnice nebude narušen nebo ohrožen provoz trati, stávající zařízení dráhy budou po provedení obnovy silnice funkční.
  - 4) Zahájení prací je třeba 14 dní předem oznámit a projednat technologii prací s TO Jablonné v Podještědí, p. Svatoň, tel.: 724 230 637.
  - 5) V místě prací, u železničního přejezdu v drážním km 8,619, se nacházejí kabelové trasy a přejezdové zabezpečovací zařízení ve správě SSZT. Před zahájením prací musí být provedeno vytyčení kabelových tras. Prováděním prací nesmí dojít k poškození kabelových tras a kabelů. Případné opravy nebo přeložky kabelů budou provedeny na náklady investora. Vytyčení kabelových tras a technologický postup prací musí být projednán s VPS SZT p. Bc. Liborem Šlechtou, tel.: 972 365 569.
  - 6) Zájmovým územím plánované stavby prochází dálkový kabel v majetku SŽDC,s.o. Trasa tohoto kabelu je orientačně zakreslena v kabelové dokumentaci, která je přílohou vyjádření ČD-Telematiky,a.s. č.j. 6874/2012- ČE ze dne 4.4.2012. Před zahájením stavebních prací požadujeme nechat tento kabel vytýčit u ČD-Telematiky,a.s. a pokud by stavbou mělo dojít ke kontaktu s

- kabelem v naší správě, způsob jeho ochrany projednat s pracovníkem ČD- telematiky,a.s. (p. Otto Nepita) dle platných Všeobecných podmínek pro činnosti na kabelech.
- 7) Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k jejímu porušení vlivem provozu dráhy.
  - 8) Akce bude projednána podle Zákona o drahách č. 266/94 Sb.
10. V plném rozsahu respektovat podmínky stanoviska správce povodí Povodí Labe,s.p. Hradec Králové ze dne 19.4.2012 pod zn.:PVZ/12/8495/Js/0, tj. zejména bod:
- b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem:
    - Nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.
    - V předmětném úseku je plánována obnova vodního toku po povodni. Požadujeme zajistit součinnost v rámci realizace těchto akcí. Akcí má na starost pracovník OIČ- Ing. Jiří Šikula, referent investic (TDI), tel. 724 064 592, email: [sikulaj@pla.cz](mailto:sikulaj@pla.cz).
  - c) Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu, ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Způsob možného vypořádání majetkoprávních vztahů záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu, lze před zahájením správních řízení projednat s Povodím Labe, státním podnikem- odborem majetkovým, po předložení samostatné žádosti, doložené doklady stejnými, jako vyžaduje vodní a stavební zákon a jejich prováděcí předpisy pro zahájení řízení a rozhodnutí v požadované věci. V žádosti je třeba uvést odkaz na značku (číslo jednací) tohoto stanoviska.
11. V plném rozsahu respektovat podmínky závazného stanoviska České republiky- Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, ze dne 26.9.2012 č.j.: 6629/22157-ÚP/2012-1420, tj. zejména:
1. Požadují dodržet parametry stavebního a dopravně technického stavu dle platných státních norem.
  2. Požadují respektovat ochranná pásma stávajícího i plánovaného komunikačního systému, v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace.
  3. Po dobu realizace akce požadují zachovat průjezdnost silnice II/592 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdného úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m.
  4. V případě úplné uzavírky silnice požadují zabezpečit objízdné trasy v parametrech:
    - únosnost objektů- min. 60t,
    - směrové poměry oblouků- 20- 30 m
    - podjezdová výška 4,5 m,
    - šířka vozovky- 7m.
  5. Při úplné uzavírce požadují tuto skutečnost oznámit Regionálnímu úřadu vojenské dopravy, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové min. 3 týdny předem k provedení zvláštních opatření.
  6. Ukončení uzavírky silnice II/592 oznámit Regionálnímu úřadu vojenské dopravy, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové, prap. Ing. Marcela Bařinová, tel. Č. 973 251 513.
12. V plném rozsahu respektovat podmínky vyjádření Pozemkového fondu ČR ze dne 13.6.2012 č.j.:PF CR 258355/2012, tj. zejména:
- 1) před samotným zahájením prací doložíte na naše pracoviště souhlasná prohlášení nájemců pozemků p.č. 711/5 a 719/1 v k.ú. Nová Ves u Chrastavy s jejich provedením (viz příloha)
  - 2) škody na pozemcích vzniklé v souvislosti s realizací stavby budou uhrazeny z finančních prostředků investora popř. zhotovitele, a to v plné výši
  - 3) po skončení prací budou pozemky ve správě PF ČR uvedeny do původního stavu, stavbou dotčené části budou zasypany vrstvou zeminy, udusány a urovnány s okolním terénem
  - 4) v případě jakýchkoliv změn je nutné požádat PF ČR o nové vyjádření, případně jeho doplnění
  - 5) provedením prací souvisejících se stavbou nesmí být nijak dotčena vlastnická práva České republiky- správce PF ČR.
- Dále je nutno respektovat podmínky ve vyjádření PF ČR k trvalému záboru ze dne 2.7.2012 zn.: PFCR 269 383/2012/PRIV, tj. zejména: investor stavby uzavře s PF ČR před vydáním stavebního povolení nájemní smlouvu pro nezemědělské účely (ve smyslu § 110 stavebního zákona) a nejpozději do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu požádá o převod zastavěných pozemků.
13. V plném rozsahu respektovat podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 3.12.2012 č.j.:KHS LB25562/2012, tj. zejména:
- 1) Před začátkem užívání stavby předložte rozbor vody v rozsahu kráceného rozboru podle § 4 odst. 1 a 2 a příl.č. 5 vyhlášky č. 252/2004, kterou stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

- vyhlášky). Dle § 4 odst. 3 vyhlášky musí rozsah rozboru odpovídat druhu dodávané vody /povrchová či podzemní).
- 2) Před začátkem užívání stavby předložte doklady prokazující soulad použitých materiálů přicházejících do přímého styku s vodou s požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
14. V plném rozsahu respektovat podmínky vyjádření správce veřejného osvětlení společnosti Ing. Lambert Medřický- Elektronova ze dne 19.4.2012 a 5.12.2012, tj. zejména: Souhlasím z technického hlediska s navrženým řešením osvětlování přechodů pro chodce, uvedeném v konceptu projektové dokumentace z 08/2011 firmy Elpro Liberec,s.r.o. V případě skutečné realizace v Chrastavě sděluji: 1. Bezprostředně před realizací bude nutno ověřit velikost hlavních jističů v dotčených rozvaděčích veřejného osvětlení a případně požádat o souhlas s navýšením proudové hodnoty dodavatele el. energie - ČEZ prodej s.r.o. 2. Seznámit se záměrem rozšíření a následným nárůstem nákladů na provoz i údržbu zařízení Zastupitelstvo města. Pro zřízení budované v Nové Vsi platí: 1. Bezprostředně před realizací bude nutno ověřit velikost hlavních jističů dotčených rozvaděčích veřejného osvětlení a případně požádat o souhlas s navýšením proudové hodnoty dodavatele el. energie- ČEZ prodej s.r.o. 2. K vlastní realizaci se vyjadřuji pouze z hlediska technického- souhlasím. Ostatní náležitosti realizace včetně umístění zařízení apod. si rozhoduje Obecní úřad v Nové Vsi. Dále byl proveden orientační zakres podzemních sítí VO. V případě zamýšleného střetu stavby se sítěmi v naší správě je nutno provést jejich vytýčení. Žádáme uvést do Technické zprávy: před záhozem našich sítí žádáme o přizvání ke kontrole uložení dle ČSN. V opačném případě nebude vydáno souhlasné stanovisko správce k dokončení díla.
15. V plném rozsahu respektovat podmínky stanoviska RWE Distribuční služby,s.r.o., ze dne 7.12.2012 zn.:5000711274, tj. zejména : V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: VTLDN300+STL+NTL plynovody a přípojky. Stanovisko OOSS Hradec Králové z hlediska VTL plynovodu. Po ověření navrženého řešení sdělujeme, že v zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s naším plynárenským zařízením (PZ), a to: Vysokotlakým (VTL) plynovodem DN200 v ocel. Chrániče DN900. Na základě předložené situace byl předán orientační snímek polohy tohoto zařízení. protože se na tato zařízení vztahují podle zákonů č. 458/2000 Sb., č. 670/2004 Sb. ochranná a bezpečnostní pásma, stanovujeme v souladu s těmito zákony a s přihlédnutím k ČSN EN1594 a TPG70204 následující podmínky pro styk s naším zařízením a pro provádění prací v blízkosti plynovodu.
- Z předložené PD a koordinační situace č.v.11 v M1:500 vyplývá, že obnovou silnice II/592 IV. etapa dojde k dotyku s VTL plynovodem v místě jeho křížení v km 25,287 378 kdy bude prováděna stavební činnost v jeho 4m ochranném a 20m bezpečnostním pásmu, dle en. zák.č. 458/2000 Sb. Dále dojde k dotyku v bezpečnostním pásmu v místě souběhu silnice s VTL plynovodem cca km 25,659.
  - K předložené PD na obnovu silnice II/592- Chrastava II,IV. a V. etapa z hlediska VTL plynovodu nemáme připomínek.
- Při realizaci stavby požadujeme dodržet níže uvedené podmínky pro stavební činnost v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL plynovodu.
- V místě křížení silnice je na VTL plynovodu DN200 z výstavby osazena ocel. Chránička DN900 s nadzem.přísluř. (tzv. čičačkami a vývody protikorozní ochrany POCH). Jejich hloubku uložení a místo ukončení lze zjistit ručně kopanými sondami před započítím zemních prací stavebníkem za dozoru provozovatele PZ.
  - V 4m ochranném pásmu VTL plynovodu nebudou zřizovány opěrné zídky, mostky, propustky, ocelové piloty, zábradlí, svodidla, sloupy VO a NN apod.
  - Uzemnění nového sloupu NN neukládat blíže než 10m od potrubí VTL plynovodu, jinak uzemnění přemístit na odvrácenou stranu od plynovodu.
  - Rekonstrukci silnice provádět tak, aby nebyl nutný zásah na VTL plynovodu nebo jeho příslušenství (tj. uzávěr, chránička, čičačky, orientační sloupky a vývody POCH nebo KVO).
  - Celková šířka stáv. silnice + nového chodníku nesmí přesáhnout okraje stáv. chráničky VTL Plynovodu.
  - Případné nové odvodnění v místě křížení s plynovodem řešit prefabrik. beton. Žlaby v pískovém loži s přesahem 2m na každou stranu od plynovodu. To bude zároveň sloužit jako ochrana proti poškození plynovodu při mechanickém čištění příkopů.
  - Stávající příkopy v místě křížení s VTL plynovodem neprohlubovat, aby bylo zachováno stávající krytí plynovodu.



- Dno příkopové rýhy nesmí být hlouběji než 0,8 m nad plynovodem, resp. nad chráničkou.
- Přesnou hloubku uložení VTL plynovodu lze zjistit ručně kopanými sondami stavebníkem za dozoru provozovatele plynár. zařízení.
- Zahájení a ukončení stavebních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu plynár. Zařízení oznámit provozovateli.
- Před započítím zemních prací nutno provést vytyčení VTL plynovodu. Vytyčení si lze objednat u provozovatele plynárenského zařízení u příslušného mistr. Okrsku Liberec- sever tel.475325826 nebo 475325830, (kontakt:www.rwe-distribuce.cz).
- Po dokončení opravy komunikace vyzvat provozovatele plynárenského zařízení ke kontrole provedených stavebních prací v souladu s PD a podmínkami RWE DS. O kontrole bude proveden zápis.
- Stavební činností nesmí dojít ke zvýšení nebo snížení krytí plynovodu. Tzn., že v ochranném pásmu VTL plyn. nebude prováděna žádná výšková úprava terénu vedoucí k tomuto nepříznivému jevu, včt. deponie zeminy, staveb. materiálu apod.
- Plynovod nesmí být výstavbou obnažen natož poškozen.
- Při výstavbě nesmí stavební vozidla a stroje pojíždět po trase VTL plynovodu bez jeho mechanické ochrany. Trasu lze přejíždět pouze ve stanovených místech nad vytyčeným VTL plynovodem a to po určených přejezdech opatřených silničními panely v pískovém loži.
- V průběhu výstavby budou zástupci provozovatele plynár. zařízení kontrolovat její průběh se zaměřením na práce vykonávané v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL plynovodu.
- Veškeré dodatečné výškové úpravy či rozšíření silnice, jejího příslušenství (svodidla, značky, opěrné zdi, propustky apod.) v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL plynovodů nutno předem projednat a písemně odsouhlasit s provozovatelem plynár. zařízení.
- Bude respektováno ochranné a bezpečnostní pásmo VTL sloužící k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnost se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie)
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04 – tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.

- 9) Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby- nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- 11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- 13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení, uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
16. V plném rozsahu respektovat podmínky souhlasu společnosti ČEZ Distribuce a.s.s činností v ochranném pásmu ze dne 14.5.2012 zn.LB/141/12/OP s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu, tj zejména :
  - a) budou dodrženy podmínky pro práci v ochranném pásmu podzemního vedení NN a VN, nadzemního vedení VN a distribučních transformačních stanic (viz příloha)
  - b) platnost tohoto rozhodnutí je vázána na dodržení příslušných norem ČSN EN 50 110-1, PNE 33000-6, ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, PNE 33 3301, PNE33 3302, ČSN 33 20 00-5-52, ČSN EN 50423-1 a všech dále uvedených podmínek.
  - c) Výše uvedená stavba zasahující do ochranného pásma podzemního kabelového vedení NN0,4kV, VN22kV, nadzemního volného vedení VN22kV, VN35kV, distribučních transformačních stanic 22/0,4kV a 35/0,4kV bude provedena dle přeložené projektové dokumentace číslo 10-LI34012 z 07/2011 vypracovanou projektovou kanceláří Valbek.
  - d) Konstrukční vrstvy rekonstruované komunikace nesmí zasahovat do stávajícího krytí podzemního kabelového vedení NN0,4kV, VN22kV v majetku ČEZ Distribuce,a.s.
  - e) zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN0,4kV, VN22kV majetku ČEZ Distribuce,a.s.
  - f) výška krytí podzemního kabelového vedení NN0,4kV, VN22kV v majetku ČEZ Distribuce,a.s. bude zachována.
  - g) Podélné uložení podzemního kabelového vedení NN0,4kV, VN22kV v majetku ČEZ Distribuce,a.s. musí být mimo komunikaci v její krajnici v souladu s ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005.
  - h) Přelozky podzemního kabelového vedení NN0,4kV v majetku ČEZ Distribuce,a.s. požadujeme provést dle projektové dokumentace ČEZ Distribuce,a.s. evidované pod číslem stavby EP-12-4002031.
  - i) Před realizací stavby požádá její dodavatel o vytýčení stávajícího podzemního kabelového vedení NN0,4kV, VN22kV v majetku ČEZ Distribuce,a.s.
  - j) Před pokládáním asfaltového povrchu vozovky bude zaměstnanci ČDS s.r.o. oblastí Liberec překontrolováno nepoškození stávajícího krytí podzemního kabelového vedení NN0,4kV, VN22kV v majetku ČEZ Distribuce,a.s. se zápisem do montážního deníku stavby.
  - k) Podmínkou pro zahájení uvedené činnosti v ochranném pásmu je platné stanovisko k existenci elektrického zařízení umístěného v zájmovém území.
  - l) Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.

- m) Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s největší opatrností.
- n) Při rekonstrukci komunikace požadujeme respektovat vzdálenost podpěrných bodů stávajícího nadzemního volného vedení VN22kV a nadzemního volného vedení VN35kV vč. distribučních transformačních stanic 22/0,4kV a 35/0,4kV v majetku ČEZ Distribuce,a.s. daných článkem 6.3.7. Nejkratší vzdálenosti pozemních komunikací daných PNE 33 3301.
- o) Zemními pracemi při rekonstrukci komunikace nesmí dojít k narušení statiky a zasypání základů podpěrných bodů stávající nadzemního volného vedení VN22kV, nadzemního volného vedení VN35kV a dřívků distribučních transformačních stanic 22/0,4kV a 35/0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce a.s.
- p) Při rekonstrukci komunikace nesmí dojít k navyšování a snižování stávajícího terénu v ochranném pásmu stávajícího nadzemního volného vedení VN22kV a nadzemního volného vedení VN35kV vč. distribučních transformačních stanic 22/0,4kV a 35/0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce,a.s.
- q) Veškeré práce v ochranném pásmu elektrického zařízení budou prováděny s největší opatrností za dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti elektrického vedení dle ČSN EN 50 110-1, PNE330000-6, zejména nebudou používány jeřáby nebo jiné mechanismy, které se mohou přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 3m.
- r) Před započítím rekonstrukce komunikace musí dodavatel stavby vlastníkovvi v ochranném pásmu stávajícího nadzemního volného vedení VN22kV a nadzemního volného vedení VN35kV vč. distribučních transformačních stanic 22/0,4kV a 35/0,4kV (ČEZ Distribuce,a.s.) upřesnit postup prací a použitou techniku pro stavbu v ochranném pásmu stávajícího nadzemního volného vedení VN22kV a nadzemního volného vedení VN35kV vč. distribučních transformačních stanic 22/0,4kV a 35/0,4 KV v majetku ČEZ Distribuce,a.s.
- s) Pokud nebude možné dodržet bezpečné vzdálenosti od stávajícího nadzemního volného vedení VN22kV a nadzemního volného vedení VN35kV vč. distribučních transformačních stanic 22/0,4kV a 35/0,4kV v majetku ČEZ Distribuce,a.s. při výše uvedených pracích bude muset být stávající nadzemní volné vedení VN22kV a nadzemní volné vedení VN35kV vč. distribučních transformačních stanic 22/0,4kV a 35/0,4kV v majetku ČEZ Distribuce,a.s. po dobu stavby v ochranném pásmu stávajícího nadzemního volného vedení VN22kV a nadzemního volného vedení VN35kV vč. distribučních transformačních stanic 22/0,4kV a 35/0,4kV v majetku ČEZ Distribuce,a.s. vypnuto a zajištěno.
- t) V ochranném pásmu stávajícího nadzemního volného vedení VN22kV a nadzemního volného vedení VN35kV vč. distribučních transformačních stanic 22/0,4kV a 35/0,4kV v majetku ČEZ Distribuce,a.s. nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál.
- u) Podmínkou pro zahájení uvedené činnosti v ochranném pásmu je platné stanovisko k existenci elektrického zařízení umístěného v zájmovém území.
- v) Bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce,a.s. pro manipulace a údržbu.
- w) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
- x) Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 840 850 860.
- y) ČEZ Distribuce,a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

Dovolujeme si dále upozornit, že porušení výše uvedených podmínek může mít za následek zrušení souhlasu a povinnost žadatele uvést veškeré změny do původního stavu na náklady toho, pro něhož se tento souhlas vydává.

A dále v plném rozsahu respektovat podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce,a.s., ze dne 12.11.2012 zn.:0100111123, ze dne 12.11.2012 zn.:0100111129, ze dne 12.11.2012 zn.:0100111133, , ze dne 12.11.2012 zn.:0100111135, ze dne 12.11.2012 zn.:0100111137, tj. zejména: V majetku společnosti ČEZ Distribuce,a.s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: podzemní síť, nadzemní síť, stanice. V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7dní v týdnu. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase

kabelového vedení může být uloženo několik kabelů. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře/Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Upozorňujeme rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

#### PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §45 odst. (8) a (10) zakázáno: 1) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 2) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 3) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 4) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, 5) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/000 Sb. V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace. 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru. 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb. 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN 33 3300, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-2-52. 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem. 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510. 8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem. 11. Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na tel. 840 840 840 – zákaznická linka) 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. 13. Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práci v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s.. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu. Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

#### PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/00 Sb. je souvislý prostor vymezený

svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: a) u napětí nad 1kV a do 35kV včetně- pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994) - pro

vodiče s izolací základní 2 metry- pro závěsná kabelová vedení 1 metr b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994) V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/000 Sb. Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenost dané v ČSN 33 3301. V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry ( dle ČSN 34 3108 ).2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vyvrstvení lana. 3. je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.4. je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.5. je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení 6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN 34 3108.7. Pokud není možné dodržet body č. 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení ( zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. Č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě. 8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení. Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

**PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC** Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/00 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti: a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, b) u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 metrů, c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry, d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění. V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno: 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb. V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména: 5. Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice ( viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení ). 6. Skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého 7. Umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod. 8. Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice. Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

Dále respektovat podmínky smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě NN č. 12\_NN\_1003942388.

17. V plném rozsahu respektovat podmínky vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., č.j.: 161228/12 ze dne 19.9.2012, tj. zejména : Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica) následující Vyjádření: dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).
- (1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto Vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve. (2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě- Lubomír Daniel, tel.: 602 476 357, e-mail: lubomir.daniel@o2.com (dále jen POS). (3) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. (4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK. (5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. (6) Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK. (7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského. V případě jakýkoliv dotazů k poloze SEK a její dokumentaci lze kontaktovat společnost Telefónica na bezplatné lince 800 255 255. Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica: I. Obecná ustanovení 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností. II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 2. Před započítáním zemních prací či jakékoliv činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy

PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět. 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zajistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 5. Při zajištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích. 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů PVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2. 9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku PVSEK nad zemí. 10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od PVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od PVSEK. 12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříň optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m. 15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500. III. Práce v objektech a odstraňování objektů. 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK. 2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). 2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo



jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou. 4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. 5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 6. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií. V. Křížení a souběh se SEK 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě se stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS. 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS. 4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním). 5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména: v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech, do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m, neumístit nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory, projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrstů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

18. V plném rozsahu respektovat podmínky vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 4.2.2013 zn.O136100006886/TPCV/šo, tj. zejména: Požadujeme v dané lokalitě koordinaci s plánovanou rekonstrukcí vodohospodářského zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s., kontakt. Ing. Petr Dvořák, 725 763 955, [petr.dvorak@svs.cz](mailto:petr.dvorak@svs.cz). Před zahájením prací požádá investor o přesné vytyčení stávajícího zařízení v naší správě, hlavně všech uzávěrů a podzemních hydrantů, a to formou objednávky min. 30 dní předem. K samotnému vytyčení bude přizván i pracovník provozu Liberec. Pro místa střetů stanovujeme podmínky v "Příloze k vyjádření", která je nedílnou součástí tohoto vyjádření. V místech střetů s naším stávajícím zařízením bude kopáno pouze ručně bez použití stavební mechanizace. Případné nové ostatní inženýrské sítě nebudou ve vztahu k novému i



stávajícímu vodovodu a kanalizaci, včetně přípojek, zasahovat do jejich ochranného pásma, a to min. 1,5 m na každou stranu od osy potrubí. Křížení případných nových ostatních inženýrských sítí bude ve vztahu k našemu zařízení provedeno kolmo a bude opatřeno ochranným potrubím, které bude přesahovat min. 1 m na každou stranu od osy potrubí. Do rozpočtu stavby bude zahrnuto vytyčení stavby před jejím zahájením. Před záhozem bude pracovníky provozů v Liberci provedena kontrola všech míst střetů s naším stávajícím zařízením, která bude stvrzena sepsáním protokolu. Veškeré armatury na vodovodních řadech a poklapy kanalizačních šachet musí být vyzvednuty do nivelety nových komunikací a chodníků. Toto bude také zkontrolováno pracovníky provozů v Liberci, a poté stvrzeno sepsáním protokolu. Při vyzvednutí poklopů kanalizačních šachet požadujeme, aby vyrovnávací prstence pod poklapy byly podlity vysokopevnostní maltou. Upozorňujeme na to, že se v komunikaci nacházejí staré vodovodní řady. Do budoucna se plánuje jejich rekonstrukce. **SO 304 dešťová kanalizace km 17,620- 18,108:** Nová rekonstruovaná kanalizační stoka je navržena z materiálu PP DN00 o celkové délce cca 378,0 m a PP DN400 o celkové délce cca 76,0m. Veškerá spojení, nově vybudované šachty musí být před záhozem zkontrolováno pracovníkem kanalizačního provozu, který kontrolu potvrdí sepsáním protokolu. Poklapy revizních šachet budou z tvárné litiny a vyrovnávací prstence pod poklapy podlity vysokopevnostní maltou. Potrubí stoky bude uloženo čistě do betonového sedla bez použití pražců nebo betonových podkladků. Případné předání rekonstruované kanalizace v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. do majetku investora stavby je nutné projednat s p. Arnoštem Šormem (725 878 932, arnost.sorm@svs.cz), který je oprávněn za SVS a.s. v této věci jednat. **SO 403, SO 421, SO 423- přeložka vrchního vedení a SO 420 osvětlení přechodu pro pěší:** Před započítáním prací je nutné vytyčit naše zařízení a respektovat trasy přípojek. V místě střetu je nutné provádět zemní práce ručně, aby nedošlo k poškození našeho zařízení. Jakákoliv nová stavba trvalého charakteru bude umístěna mimo ochranné pásmo vodovodního řadu, které činí 1,5 m- měřeno od vnějšího líce potrubí na obě strany. Při souběhu požadujeme dodržet min. odstupovou vzdálenost 1,5 m- měřeno od vnějšího líce potrubí na obě strany. Při křížení s naším zařízením je nutné dodržet přibližně pravý úhel a svislou odstupovou vzdálenost. Křížení kabelu s naším zařízením, včetně přípojek bude opatřeno pevným ochranným potrubím, které bude přesahovat min. 1 m na každou stranu od osy potrubí. Před záhozem bude pracovníky provozu v Liberci provedena kontrola všech míst střetu s naším zařízením, která bude stvrzena sepsáním protokolu. **Nová propust DN 700, dl. 12m- km 17,289 a DN 600, dl. 7 m- km 16,973:** Požadujeme před samotným provedením propustí odhalení vodovodních řadů, které se nachází v jejich trase, a to formou ručně kopaných sond. K provedení kopaných sond bude přizván zástupce vodárenského provozu v Liberci- bc. Hlaváček, tel. 724 112 879. V místech střetů s naším stávajícím zařízením bude kopáno pouze ručně bez použití stavební mechanizace. Vytačení polohy vodovodních sítí přímo v terénu- tel.: 840 111 111, vodárenský provoz- tel.: 482 416 726, kanalizační provoz- tel.: 482 416 724. Podle zákona č. 274/2001 Sb o vodovodech a kanalizacích (dále jen „zákon“) je ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m a nad průměr 500 mm je ochranné pásmo 2,5m. Ochranné pásmo je měřeno od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V ochranném pásmu lze provádět stavební činnost a další činnosti uvedené v zákoně pouze s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele uvedených sítí. Požadujeme splnění následujících požadavků: - Při souběhu Vámi navrhovaných zařízení a doprovodných objektů s vodovodními řadů nebo kanalizačními stokami požadujeme minimální odstup ve vodorovné vzdálenosti 1m.- Ve zdůvodněných případech, tj. např. ve stísněných poměrech, lze připustit menší vzdálenost, kterou je ale nutné předem projednat a zápisem do stavebního deníku nechat odsouhlasit mistrem příslušné vodovodní nebo kanalizační sítě. Nejmenší dovolenou vzdálenost souběhu podzemních sítí pak určuje ČSN 73 6005.- Při křížení navrhovaného zařízení s vodovodní nebo kanalizační sítí je nutné dodržet přibližně pravý úhel a souvislou odstupovou vzdálenost dle ČSN 736005. Při realizaci stavby investor zajistí: -Písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací na kanalizační a vodárenský provoz střediska Liberec- Sladovnická 1082, Liberec 30 (kanalizační provoz tel.: 482416721, vodárenský provoz tel.: 482416725) alespoň 14 dní předem – Písemné oznámení jména odpovědného pracovníka prováděcí firmy a telefonní spojení na něj – Vytyčení polohy vodovodních sítí přímo v terénu (p. Miroslav Štafl- telefon 724 123 731). – Seznámení zástupců firmy, kteří budou provádět výkopové práce, s polohou zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací,a.s. s trasou Vámi navrhovaného zařízení. – Ochranu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací,a.s., před poškozením v průběhu výkopových prací. – Přizvání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací,a.s., na staveniště před zásypem položených zařízení ke kontrole provedených prací. Kontrolu potvrdí zástupce našeho provozu zápisem do stavebního deníku. – Přizvání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací,a.s., ke kolaudačnímu řízení –

Neprodlené ohlášení každého poškození zařízení v naší správě na Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Vydání územního rozhodnutí, případně stavebního povolení, je z naší strany vázáno respektováním všech podmínek tohoto vyjádření, které budou ve vydaných rozhodnutích citovány. Pokud nebudou ze strany investora a dodavatele stavby respektovány naše požadavky, nevydáme kladné stanovisko ke kolaudaci stavby.

19. V plném rozsahu respektovat podmínky vyjádření města Chrastava ze dne 21.5.2012 č.j. 41/2012, tj. zejména: V případě dotčení místní komunikace v majetku města Chrastava požadujeme uzavřít smlouvu o využití pozemku (p. Bezvoda 482363861). V případě dotčení pozemků v majetku města Chrastava požadujeme uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí (SBS) o zřízení věcného břemene (VB), kterou uzavře město s budoucím vlastníkem sítě. K uzavření SBS o zřízení VB město požaduje. Žádost na zřízení VB vč. snímku trasy sítě z projektu a návrh SBS o zřízení VB v elektronické podobě na [mlynarova@chrastava.cz](mailto:mlynarova@chrastava.cz) (p. Mlynářová, 482363822). V případě dotčení pozemků z majetku města pro trvalý zábor požadujeme po dokončení obnovy komunikace uzavřít předmětné smlouvy pro majetkové vypořádání. Bude umožněn průjezd firmě AVE zajišťující svoz odpadu. V případě úplné uzavírky komunikace požadujeme zajistit umístění nádob na komunální odpad tak, aby byly v den svozu (po+út) vyvezeny. Nutná koordinace napojení v úseku km 18,800 se stávající komunikací. Akce RTN-terminál, dotační titul- upřesnit napojení. Dále upozorňujeme, že výstavba nového chodníku, nových inženýrských sítí, přeložek inž. sítí vyžaduje vydání ÚR.
20. Rozhodnutí o umístění stavby nenahrazuje stavební povolení či ohlášení stavby. K vlastní realizaci SO 320 Přeložka vodovodu km 23,320- 23,340, SO 321 Přeložka vodovodu km 24,700- 24,880, SO 322 Přeložka vodovodu km 22,65 je dle § 15 odst. 1 vodního zákona nutné povolení příslušného vodoprávního úřadu MML-OŽP ke stavbě vodního díla. Realizace SO 102.2 – Chodníky, SO 102.4 Chodníky podléhá povolení příslušného speciálního stavebního úřadu, MML, Stavební úřad v Liberci.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ 70946078, České mládeže 32/632, 460 06 Liberec 6,  
kterého zastupuje Valbek, spol. s r.o., IČ 48266230, Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 1

#### **Odůvodnění:**

Dne 21.11.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

K žádosti žadatel (stavebník) doložil zejména tyto doklady :

- projektová dokumentace, zak.č. 10LI34012 , datum 03/2012, vypracovaná společností Valbek. spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec
- koordinované stanovisko Magistrátu města Liberec, OŽP ze dne 4.6.2012 č.j.MML/ZP/Pi/041209/12-SZ 041209/12/2
- vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 2.4.2012 zn..KULK/22023/2012
- vyjádření Lesy ČR,s.p., správa toků ze dne 21.8.2012 č.j.:LČR953/003167/2012
- souhlas obce Mníšek ze dne 18.7.2012 a ze dne 27.8.2012, vyjádření k PD ze dne 37.3.2012
- souhlas města Chrastava ze dne 21.5.2012 č.j..41/2012
- vyjádření Obce Nová Ves ze dne 21.2.2011 č.j.:10105/2011-330 a ze dne 17.2.2012 č.j.:162/2012
- vyjádření Pozemkový fond ČR ze dne 2.7.2012 zn.:PFCR269383/2012/PRIV a ze dne 13.6.2012 č.j.:PF CR258355/2012
- vyjádření Mikroregion Jizerské podhůří ze dne 31.8.2012 č.j.: MJP/114/2012 a ze dne 27.9.2012 č.j.:MJP/43/2012
- závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, OŽP, odd. ochrany přírody, ze dne 11.9.2012 č.j.:MML/ZPOP/Nev/122332/12-SZ103561/12/2
- závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, OŽP, odd. ochrany přírody, ze dne 12.11.2012 č.j.:MML/ZPOP/Pos/135570/12-SZ135570/12/2
- vyjádření KSS LK k PD ze dne 28.11.2012 zn..30/12/PM/173/9480
- souhrnné stanovisko SŽDC ze dne 18.4.2012 zn.:5010/2012-SDC SVČ
- souhlas Drážní úřad ze dne 18.10.25012 zn..MP-SOP1795/12-2/So DUCR-55686/12/So

- vyjádření ŘSD ČR ze dne 13.4.2012 zn.:1468/2008-36021/9.3
- vyjádření Krajské ředitelství ,Policie Libereckého kraje ze dne 9.5.2012 č.j..KRPL-414-100/ČJ-2012-180506
- závazné stanovisko HZS LK ze dne 29.11.2012 č.j.:HSLI-3123-2/KŘ-P-PRE2-2012
- vyjádření Povodí Labe,s.p. ze dne 19.4.2012 zn..PVZ/12/8495/Js/0
- závazné stanovisko KHS LK ze dne 3.12.2012 č.j. KHSLB 25562/2012
- závazné stanovisko Česká republika- Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, ze dne 13.9.2012 č.j.:6629/22157-ÚP/2012-1420
- vyjádření společnosti Ing. Lambert Medřický- Elektronova ze dne 19.4.2012 a ze dne 5.12.2012
- souhlas společnosti ČEZ Distribuce,a.s. ze dne 14.5.2012 zn.:LB/141/12/OP
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 12.11.2012 zn.:0100111137, 0100111133, 0100111129, 0100111123, 0100111135, 21.3.2012 zn. 0100042021 a ze dne 21.3.2012 zn. 0100042027
- vyjádření společnosti ČEZ ICT Services,a.s., ze dne 12.11.2012 zn 0200068882, 0200068884, 0200068874, 0200068868, 0200068878, 0200068880
- vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 19.9.2012 č.j. 161228/12
- stanovisko společnosti RWE Distribuční služby,s.r.o., ze dne 7.12.2012 zn.: 5000711274
- vyjádření společnosti ČD- Telematika,a.s. ze dne 4.4.2012 zn.:6874/2012-Če
- vyjádření společnosti České radiokomunikace,a.s. ze dne 21.11.2012 zn..ÚPTS/OS/85063/2012
- vyjádření společnosti Dial Telecom,a.s. ze dne 26.10.2012
- Vyjádření společnosti SČVK a.s. ze dne 4.2.2013 zn.: O13610006886/TPCV/šo
- Vyjádření společnosti UPC ČR,s.r.o. ze dne 23.11.2012 zn. 2012/2024/CH
- smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu s vlastníky dotčených pozemků

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 3.1.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem města Chrastava, obce Mníšek a Nová Ves. Umístění stavby je v souladu s ustanoveními technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků na využívání území stanovených vyhláškami č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na výstavby, ve znění pozdějších předpisů, které se změnou stavby souvisí. Navržená stavba bude splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, ochrany povrchových a podzemních vod, požární ochrany, bezpečnosti a na zachování kvality prostředí. Odstupy budou umožňovat údržbu staveb. Navržená stavba bude splňovat požadavky dle vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, je řešen přístup i užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Veškerá ustanovení týkající se umístění stavby jsou splněna. Zároveň jsou splněny i územní technické požadavky na umístění staveb. Stavební úřad proto zveřejnil návrh výroku rozhodnutí, který žadateli a dotčeným orgánům doručil jednotlivě.

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení dle § 85 odst 2 písm a) a b) stavebního zákona přísluší vedle stavebníka a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, i vlastníkům dotčených pozemků, osobám, jejichž vlastnická či jiná věcná práva k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich mohou být navrženou stavbou přímo dotčena a správcům ( vlastníků ) sítí technického vybavení, jejichž zařízení budou dotčena souběhem či křížením navrženou trasou.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

## Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Chrastava, Obec Nová Ves, Obec Mníšek, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje, územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, Správa železniční dopravní cesty, s.o. Správa dopravní cesty severovýchodní Čechy, Povodí Labe s. p., Česká republika-Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Lesy České republiky, s.p., MIKROREGION JIZERSKÉ PODHŮŘÍ, Ing. Lambert Medřický ELEKTRONOVA, Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS LIBEREC, RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a.s., UPC Česká republika a.s., Severočeské vodovody a kanalizace a.s., ČD-Telematika, a.s., Věra Kořínková, Václav Kořínek, Pozemkový fond České republiky, Vzduchotechnik spol. s r.o., PROCH-V.Procházka, Jana Votavová, Emilie Búziková, Miroslav Búzik, Jana Jakubcová, František Jakubec, AT- audit s.r.o., Šárka Čenková, Josef Čeněk, Světluška Modrláková, Ing. Osvald Modrlák, Ludmila Nevečeřalová, Zdeněk Dolejš, Drahoslava Malá, Stanislav Malý, Helena Zajíčková, Ladislav Zajíček, Petra Riedlová, Tomáš Riedl, Jiří Vyhličko, Drahomíra Pachtová, Štěpánka Zítková, Vladimír Kobliha, Krista Francúzová, Ilona Urbanová, Miroslav Urban, František Bílek, Marie Trojanová, Jindřich Trojan, Táňa Ťukalová, František Ťukal, Ivana Končinská, Jan Končinský, Petra Bitmanová, Mgr. Petr Bitman, Jana Maliariková, Štefan Maliarik, Jana Hermanová, Vladimír Herman, Dagmar Hrušková, Jaroslav Hruška, Božena Svobodová, Jaroslav Svoboda, Anna Zítková, Stanislava Honcová, Jaroslav Honc, Helena Čenková, Vladimír Frus, Radoslav Syrůček, Miloslav Vrabec, Václav Zítek, Luboš Zítka, Okresní stavební bytové družstvo, Jana Kverková, Vladimír Šudák, Jarmila Malá, Bohuslav Malý, Renata Karásková, Jaroslav Karásek, Jaromír Hlavatý, Jaroslava Vasková, Ing. Josef Šuma, Bc. Dagmar Milická, Petr Milický

## Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

## Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.


Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Martin Janoušek  
Vedoucí odboru výstavby a územní  
správy MěÚ Chrastava

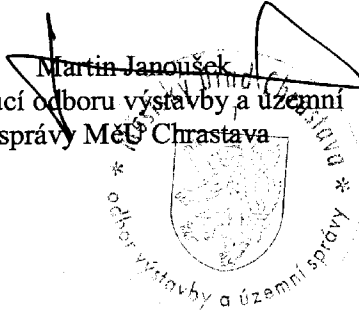

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: ..... 6.3.2013 .....

Sejmuto dne: .....



Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl vyměřen ve výši 1000,- Kč a byl uhrazen dne 3.1.2013 převodem na účet Města Chrastava.

**Obdrží:**

Účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona

Na doručenkou:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w

sídlo: České mládeže č.p. 632/32, 460 06 Liberec 6

který je zastoupen společností : Valbek, spol. s r.o., IDDS: bebs53h

sídlo: Vaňurova č.p. 17/505, 460 01 Liberec 1

Město Chrastava, nám. 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava

Obec Nová Ves, IDDS: 9yjbi7g

sídlo: Nová Ves č.p. 213, 463 31 Chrastava

Obec Mníšek, IDDS: prjbpvy

sídlo: Oldřichovská č.p. 185, Mníšek, 463 31 Chrastava

Doručení veřejnou vyhláškou:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje, územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, IDDS:

vsmhvp9

sídlo: Pastýřská č.p. 3, 460 01 Liberec 1

Správa železniční dopravní cesty, s.o. Správa dopravní cesty severovýchodní Čechy, IDDS: ucchjm

sídlo: U Fotochemy č.p. 259, 501 01 Hradec Králové 2

Povodí Labe s. p., IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951, 500 82 Hradec Králové

Česká republika-Ministestvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, IDDS: hjyaavk

sídlo: Teplého č.p. 1899, , 530 02 Pardubice 2

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns

sídlo: Přemyslova č.p. 1106, 501 68 Hradec Králové

MIKROREGION JIZERSKÉ PODHŮŘÍ, Oldřichovská č.p. 185, Mníšek, 463 31 Chrastava

Ing. Lambert Medřický ELEKTRONOVA, Vítkovská č.p. 579, 463 31 Chrastava

Telefónica O2 CZ, a.s., DLSS LIBEREC, IDDS: d79ch2h

sídlo: P.O.BOX č.p. 56, 130 76 Praha 3

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnyjys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín IV.

ČEZ ICT Services, a.s., IDDS: zbsdk9i

sídlo: Zbojnická č.p. 16, 405 02 Děčín 2

UPC Česká republika a.s., Sázavská č.p. 516/1, Liberec 3, 460 01 Liberec 1

Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Sladovnická č.p. 1082, 463 11 Liberec 30

ČD-Telematika, a.s., Klíšská č.p. 997/77, 400 01 Ústí nad Labem 1

Věra Kořínková, Brazílie č.p. 221, Nová Ves, 463 31 Chrastava  
Václav Kořínek, Brazílie č.p. 221, Nová Ves, 463 31 Chrastava  
Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9  
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3  
Vzduchotechnik spol. s r.o., IDDS: 5cxur5b  
sídlo: Frýdlantská č.p. 131, 463 31 Chrastava  
PROCH-V.Procházka, Andělohorská č.p. 203, 463 31 Chrastava  
Jana Votavová, Andělská Hora č.p. 41, 463 31 Chrastava  
Emilie Búziková, Andělská Hora u Chrastavy č.p. 102, 463 31 Chrastava  
Miroslav Búzík, Gagarinova č.p. 755/30, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6  
Jana Jakubcová, Jiráskova č.p. 304/12, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1  
František Jakubec, Jiráskova č.p. 304/12, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1  
AT- audit s.r.o., Andělská Hora č.p. 9, 463 31 Chrastava  
Šárka Čeňková, Růžek č.p. 5, Nová Ves, 463 31 Chrastava  
Josef Čeněk, Růžek č.p. 5, Nová Ves, 463 31 Chrastava  
Světluška Modrláková, Nová Ves č.p. 243, 463 31 Chrastava  
Ing. Osvald Modrlák, Nová Ves č.p. 243, 463 31 Chrastava  
Ludmila Nevečeřalová, Nová Ves č.p. 233, 463 31 Chrastava  
Zdeněk Dolejš, Oldřichov v Hájích č.p. 173, 463 31 Chrastava  
Drahoslava Malá, Nová Ves č.p. 100, 463 31 Chrastava  
Stanislav Malý, Nová Ves č.p. 100, 463 31 Chrastava  
Helena Zajíčková, Nová Ves č.e. 8, 463 31 Chrastava  
Ladislav Zajíček, Nová Ves č.e. 8, 463 31 Chrastava  
Petra Riedlová, Nová Ves č.p. 98, 463 31 Chrastava  
Tomáš Riedl, Nová Ves č.p. 98, 463 31 Chrastava  
Jiří Vyhlídka, Nová Ves č.p. 103, 463 31 Chrastava  
Drahomíra Pachtová, Nová Ves č.p. 79, 463 31 Chrastava  
Štěpánka Zítková, Nová Ves č.p. 79, 463 31 Chrastava  
Vladimír Kobliha, Nová Ves č.p. 230, 463 31 Chrastava  
Krista Francúzová, Nová Ves č.p. 237, 463 31 Chrastava  
Ilona Urbanová, Štursova č.p. 402/14, 460 01 Liberec 11  
Miroslav Urban, Štursova č.p. 402/14, 460 01 Liberec 11  
František Bílek, Nová Ves č.p. 112, 463 31 Chrastava  
Marie Trojanová, Nová Ves č.p. 202, 463 31 Chrastava  
Jindřich Trojan, Nová Ves č.p. 202, 463 31 Chrastava  
Táňa Ťukalová, Nová Ves č.p. 205, 463 31 Chrastava  
František Ťukal, Nová Ves č.p. 205, 463 31 Chrastava  
Ivana Končinská, Nová Ves č.p. 154, 463 31 Chrastava  
Jan Končinský, Nová Ves č.p. 154, 463 31 Chrastava  
Petra Bitmanová, Nová Ves č.p. 150, 463 31 Chrastava  
Mgr. Petr Bitman, Nová Ves č.p. 150, 463 31 Chrastava  
Jana Maliariková, Nová Ves č.p. 242, 463 31 Chrastava  
Štefan Maliarik, Chrastava č.p. 242, 463 31 Chrastava  
Jana Hermanová, Nová Ves č.p. 173, 463 31 Chrastava  
Vladimír Herman, Nová Ves č.p. 173, 463 31 Chrastava  
Dagmar Hrušková, Nová Ves č.p. 173, 463 31 Chrastava  
Jaroslav Hruška, Nová Ves č.p. 173, 463 31 Chrastava  
Božena Svobodová, Nová Ves č.p. 173, 463 31 Chrastava  
Jaroslav Svoboda, Nová Ves č.p. 173, 463 31 Chrastava  
Anna Zítková, Nová Ves č.p. 173, 463 31 Chrastava  
Stanislava Honcová, Nová Ves č.p. 179, 463 31 Chrastava  
Jaroslav Honc, Nová Ves č.p. 179, 463 31 Chrastava  
Helena Čeňková, Nová Ves č.p. 179, 463 31 Chrastava  
Vladimír Frus, Minkovice č.p. 61, 464 01 Višňová  
Radoslav Syruček, Lipová č.p. 658, 463 31 Chrastava  
Miloslav Vrabec, Nová Ves č.p. 215, 463 31 Chrastava  
Václav Zítek, Nová Ves č.p. 179, 463 31 Chrastava  
Luboš Zítka, Nová Ves č.p. 179, 463 31 Chrastava

Okresní stavební bytové družstvo, IDDS: ik4q8wh  
sídlo: Kamenická č.p. 471, Liberec XXV-Vesec, 460 06 Liberec 6  
Jana Kverková, Mlýnice č.p. 11, Nová Ves, 463 31 Chrastava  
Vladimír Šudák, Velenice č.p. 79, 289 01 Dymokury  
Jarmila Malá, Nová Ves č.p. 68, 463 31 Chrastava  
Bohuslav Malý, Nová Ves č.p. 68, 463 31 Chrastava  
Renata Karásková, Zdislava č.p. 133, 463 53 Zdislava  
Jaroslav Karásek, Zdislava č.p. 133, 463 53 Zdislava  
Jaromír Hlavatý, Mlýnice č.p. 102, Mníšek, 463 31 Chrastava  
Jaroslava Vasková, Vojanova č.p. 358/20, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec 10  
Ing. Josef Šuma, Leknínová č.p. 1199, 463 11 Liberec 30  
Bc. Dagmar Milická, Krymská č.p. 682, Liberec 6, 460 08 Liberec 8  
Petr Milický, Krymská č.p. 682, Liberec 6, 460 08 Liberec 8

Dotčené orgány:

Doručení jednotlivě:

Magistrát města Liberec, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, IDDS: 7c6by6u  
sídlo: nám. Dr. Ed. Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec 1  
Magistrát města Liberec OŽP, IDDS: 7c6by6u  
sídlo: Nám. Dr. E. Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec 1  
Magistrát města Liberec - odbor dopravy, IDDS: 7c6by6u  
sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec  
Drážní úřad, sekce stavební-oblast Praha, Wilsonova č.p. 300/8, Vinohrady, 121 06 Praha 2  
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, IDDS: nfeai4j  
sídlo: Husova č.p. 64, 460 31 P.O.Box 141  
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství, IDDS: hv4aivj  
sídlo: Barvířská č.p. 29/10, 460 01 Liberec III  
  
Úřad pro zveřejnění veřejné vyhlášky  
Městský úřad Chrastava, úřední deska, náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava  
Obecní úřad Nová Ves, IDDS: 9yjbi7g  
sídlo: Nová Ves č.p. 213, 463 31 Chrastava  
Obecní úřad Mníšek, IDDS: prjbpvy  
sídlo: Oldřichovská č.p. 185, Mníšek, 463 31 Chrastava