

MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

Odbor dopravy

Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Čj.: MML063615/22-OD/Fri
CJ MML 114320/22
VYŘIZUJE: Jana Fričová
TEL.: 485 243 859

V Liberci dne 20.05.2022

počet listů: 1

počet příloh: 1

počet listů příloh: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU

Magistrát města Liberec, odbor dopravy (dále jen „správní orgán“), příslušný správní úřad ke stanovení místní úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obvodu rozšířené působnosti statutárního města Liberec, podle ust. § 124, odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 173, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

OZNAMUJE

v souladu s ust. § 77, odst. 1, písm. c) zákona o silničním provozu, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, odbor dopravní služby policie (dle ust. § 77, odst. 3 zákona o silničním provozu), ze dne 20.1.2022 pod č.j. KRPL-5130-2/ČJ-2022-1800DP-02, které je součástí tohoto stanovení,

stanovení místní úpravy provozu

která spočívá v umístění dopravního značení a přemístění stávajícího dopravního značení na účelové komunikaci při čerpací stanici EuroOil v Chrastavě v rámci stavby:

„Dobíjecí stanice Páteří síť PRE – Chrastava“.

Odůvodnění:




V souladu s ust. § 173, odst. 1 správního řádu byl oznámen návrh na umístění dopravního značení v rámci výše uvedené stavby. K návrhu úpravy místního provozu nebyly v zákonné lhůtě uplatněny žádné připomínky nebo námítky.

Stanovení místní úpravy silničního provozu je vyvěšeno na dobu 15 dnů.



Poučení:

Podle ust. § 173, odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle ust. § 174, odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti **patnáctým dnem** po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Ing. Pavel Rychetský
vedoucí odboru dopravy

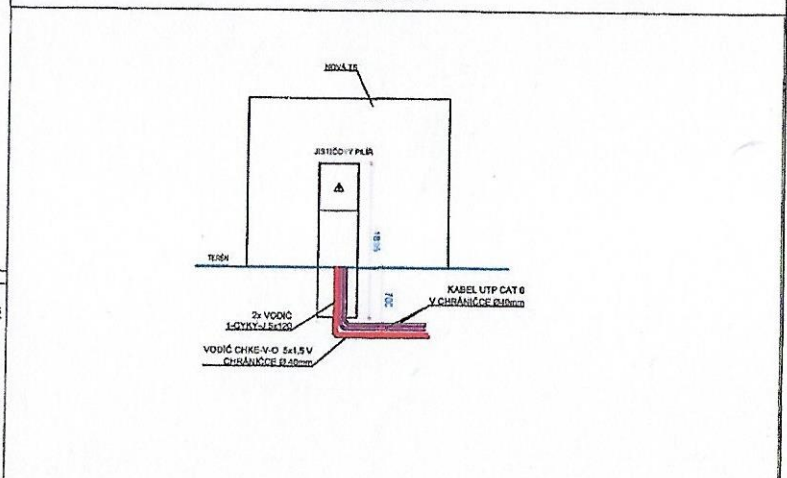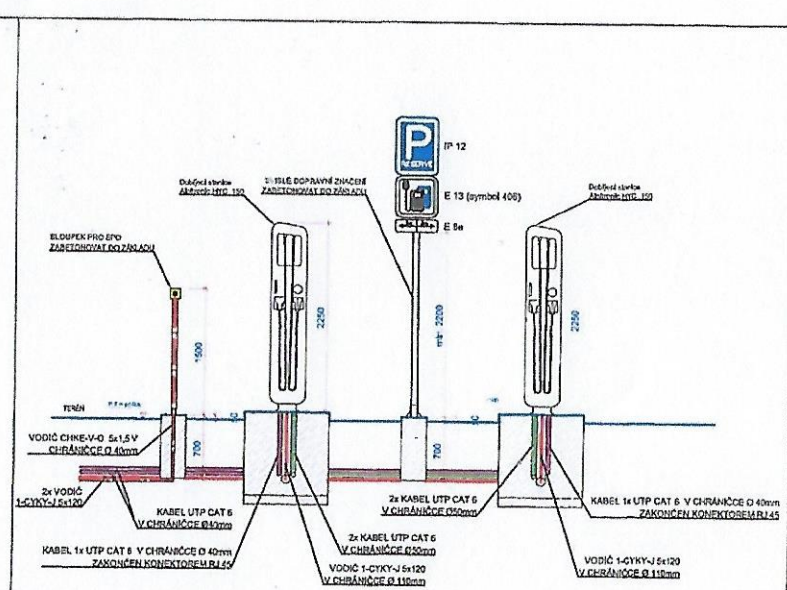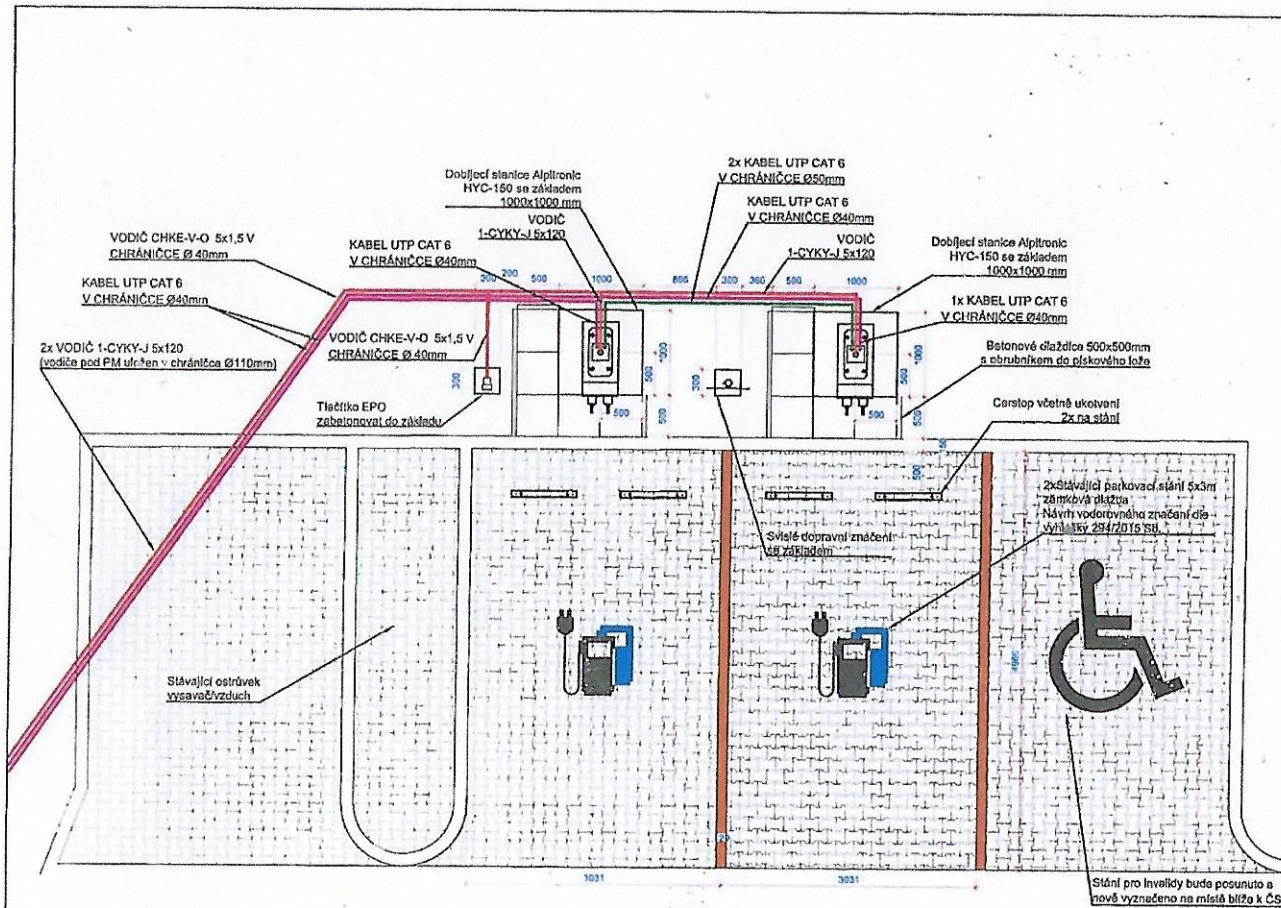


PŘÍKLAD ULOŽENÍ VODIČŮ VE VOLNÉM TERÉNU



LEGENDA

- Trasa elektrického vedení
- Optický kabel (CE780)
- rozvodný smyčkový metalický kabel (CE78)
- Vestavní VN (CE2)
- Náhradní vedení VN (CE2)
- Kanálace
- Vodovod
- Ochranné pásmo
- Éra
- UPO

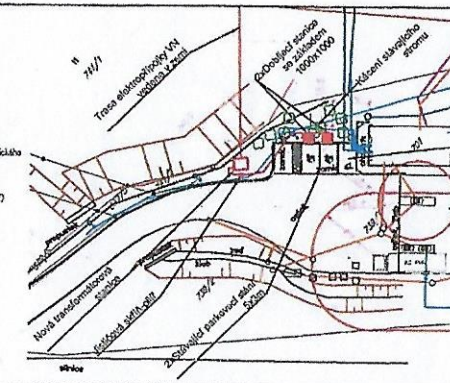

Index / Revize / Revision	Datum / Date:		Jméno / Name:	Typ sítn / Site Type:	Datum / Date	Jméno / Name
Vypracoval / Elaborated by:	09/2021		Jan Libovický	DS: Alpitronic HYC-150		
Kontroloval / Inspected by:			Martin Jahoda			
Zákazník / Client:	Identifikace, jméno, adresa sítn / Identification, Name, Address:		Interní údaje:			
PR Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/4 100 00 Praha 10 – Vršovice	Lokalita: 019 Pořadové č.: 22 Liberec Čerpací stanice Chrastava 88, 463 31 Chrastava		Měřítko / Scale: 1:60 Číslo str. / Page: E02			
Projektant / Designer:	Dodavatel / Contractor:	Název výkresu / DWG Tíle:	Měřítko / Scale: 1:60 Číslo str. / Page: E02			
STANDBY Bemroňových 65, Praha 9 - Letňany, www.standby.cz		Elektroinstalace	Jméno souboru: 019_Liberec_DPS_E_210811			